

Песок уплотнённый  
(или ЦПС)

Кабель питания

Блок управления

Экструдированный  
пенополистерол 500-1500

Колодец  
принудительного  
сброса\*

Вход

ЦПС (1:4)

Самотёчный  
выход

Труба  $\phi 50$

Шланг  $\phi 20$

140

30

425

575

$\phi 160$

600

50

675

300

300

100

1533

2605


100

100

Вид сверху

Экструдированный  
пенополистерол

6980

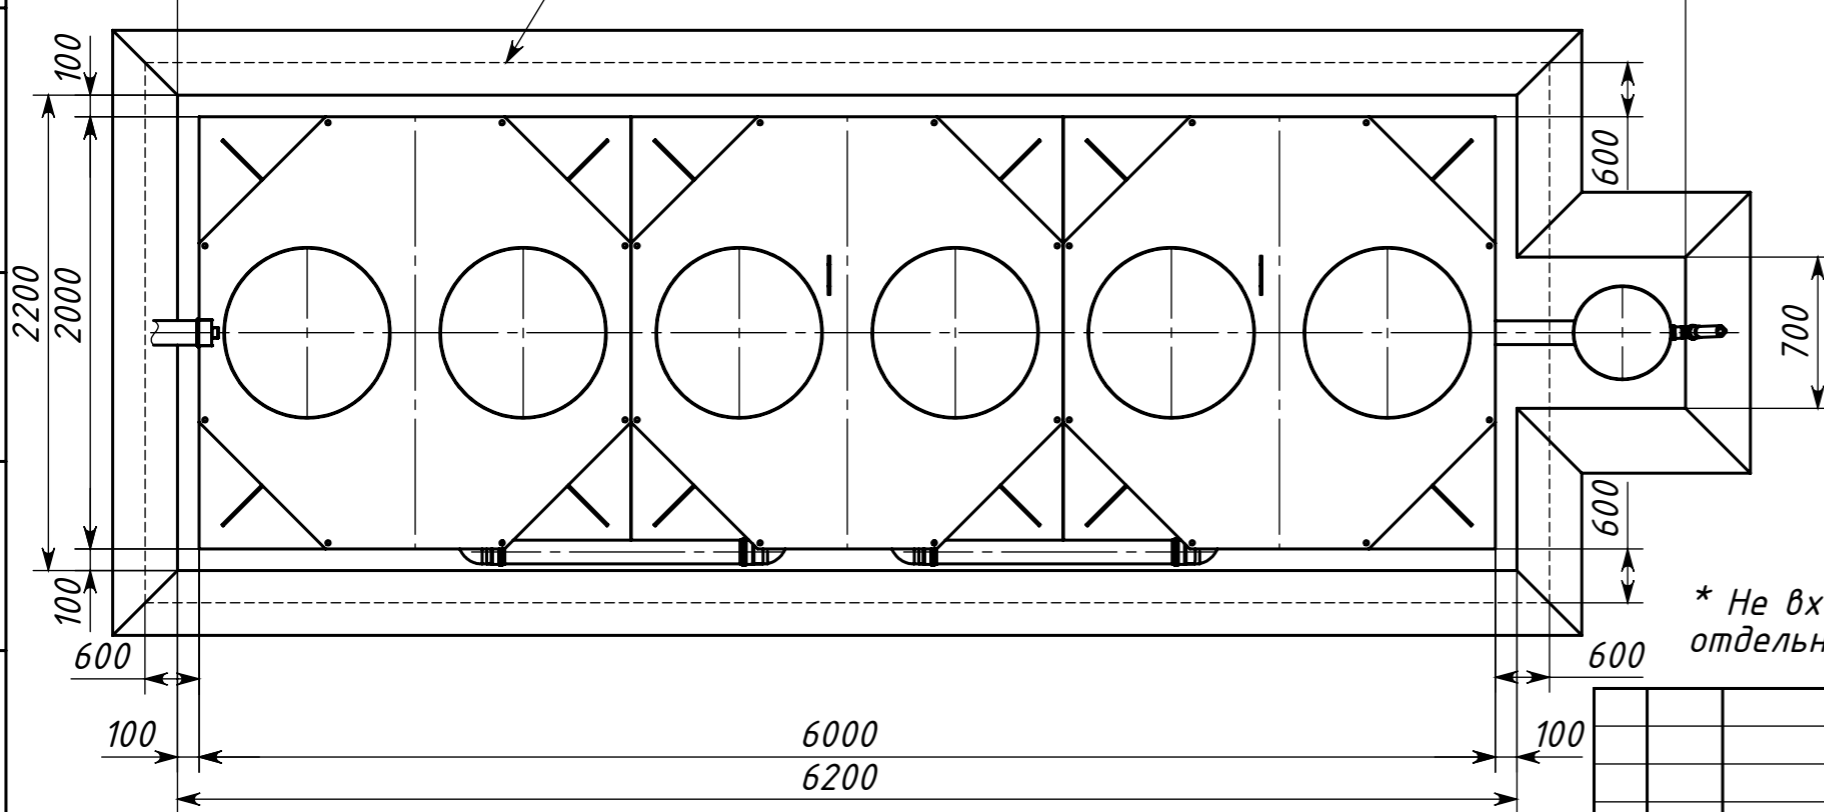

\* Не входит в комплектацию станции. Заказывается и оплачивается отдельно. Необходим только для станций с принудительным сбросом.

KOLOMAKI Kolo Vesi 60

Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	<p>Схема монтажа</p>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:35
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Подпись и дата

Инв. № д-ла

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.